



FAQs - Rapid Antigen Test for COVID-19

Q 1. What is the Rapid Antigen Test (RAT) for Covid-19?

Ans. It is a test on swabbed nasal samples that detects antigens (foreign substances that induce an immune response in the body) that are found on or within the SARS-CoV-2 virus. It is a point-of-care test, performed outside the conventional laboratory setting, and is used to quickly obtain a diagnostic result.

Q 2. What are the limitations of an antigen test's results?

Ans. When it gave emergency authorisation for the first antigen kit, the point was raised out that antigen tests are very specific for the virus, but are not as sensitive as molecular PCR tests. Most of Rapid Antigen test (RAT) have relatively **moderate sensitivity but high specificity**. However, the positive results from antigen tests are highly accurate, but there is a higher chance of false negatives, so negative results do not rule out infection. With this in mind, negative results from an antigen test may need to be confirmed with a PCR test.

Q 3. What is the ideal time between sample collections to sample testing for RAT?

Ans. The test should be conducted onsite under strict medical supervision and **within one hour of sample collection** in extraction buffer.

Q 4. How long do coronavirus disease antigen tests take?

Ans. Typically **within 30 minutes**.

Q 5. What are the objectives of doing Rapid Antigen Testing?

Ans.

1. To enable testing for all symptomatic primary contacts, senior citizens and people with comorbidities in every part of the State.
2. To detect cases quickly.
3. To further strengthen tracking and treating mechanism to prevent spread of infection and save lives.

Q 6. Is it mandatory to register RAT with ICMR?

Ans. All hospitals, laboratories, medical establishments (both government and private) intending to perform Rapid Antigen Tests (RAT) **should mandatorily register with ICMR**, and enter positive or negative results of each person on ICMR portal.



Q 7. What are the Eligibility criteria for Private facilities as per ICMR Recommendations for deployment of Rapid Antigen Test?

- Ans.
1. All private hospitals approved by National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Facilities (**NABH**).
 2. All private labs accredited by National Accreditation Board for Laboratories (**NABL**) and approved by ICMR as COVID-19 testing labs.

Q 8. What are the documents required for Registration??

- Ans.
1. Private hospital should have **NABH** Accreditation certificate/Private lab should have **NABL** Accreditation certificate.
 2. **MoU** (with) ICMR approved lab
 3. **Covering letter** from District authority
 4. **Agreement copy** for the rate fixed by government

Q 9. How to obtain login credentials from ICMR for RAT?

Ans. For registration with ICMR and to obtain the login credentials, send request to State Nodal Officer for ICMR credentials, Bengaluru, on below mentioned email id:
knlabcovid19@gmail.com

(Note: Submit above asked **4 documents** (Refer question no. 8) along with request mail.)

Q 10. Rate fixed for Rapid Antigen Test for private samples in private laboratories?

Ans. As per order no. – No. HFW 264 ACS 2020 on dated 24.07.2020, Rate of Rapid Antigen Test for private samples in private laboratories – **Rs. 700/- per sample inclusive of PPE kit.**

Q 11. Which kits are recommended to do RAT?

Ans. Only ICMR approved Rapid Ag kits should be used for RAT testing.
Visit <https://www.icmr.gov.in/ckitevaluation.html> for details of approved antigen kits.

Q 12. Is it essential that all “symptomatic negative patients” through the Rapid Antigen Test need to refer for RT-PCR/CBNAAT/True-NAAT test for COVID-19?

Ans. All labs/hospitals initiating testing through the Rapid Antigen Test need to ensure that all “symptomatic negative patients” should be **essentially referred** to RT PCR/CBNAAT/True-Naat test for COVID-19.



Q 13. Why it is essential that all “symptomatic negative patients” through the Rapid Antigen Test need to refer for RT-PCR/CBNAAT/True-NAAT test for COVID-19?

Ans. This is particularly essential as the Rapid Antigen Test has **moderate sensitivity**.

Q 14. When should be the repeat sample be taken from Symptomatic Negative case for RT-PCR?

Ans. **Immediately.** Samples for both Rapid Antigen Test and RT-PCR test are collected together at the same time.

Q 15. Is it essential that all “symptomatic negative patients” through the Rapid Antigen Test need to refer for RT-PCR/CBNAAT/True-NAAT test for COVID-19 with same SRF ID?

Ans. Yes, it is mandatory. **Fresh sample should be taken with same SRF Id** for “symptomatic negative patients” through RAT and taken for RT-PCR confirmatory testing.

Q 16. Is it necessary to enter details in RT-PCR app for confirmatory RT-PCR for “symptomatic negative patients” through RAT?

Ans. **Not required.** Same SRF ID that is generated for Ag test should be communicated to RT-PCR lab along with the ICMR ID or Patient ID and other details (hard & soft copies).

Q 17. What is the meaning if “No matching records found” message pops up while fetching the SRF on to ICMR portal?

Ans. While entering results through Search Patient option in RT-PCR lab, if an error message saying “No matching records found”, appears, **it means antigen test results are not yet uploaded to ICMR portal.**

Q 18. Why some SRFs will not be having any patient details?

Ans. If a blank page without any patient details opens for any SRF, **it means the SRF is not submitted properly by the swab collector in the RT-PCR App.** Swab collector might have kept the SRF incomplete/pending or have deleted. There may be a chance of deleting the SRF after generation due to various reasons at swab collection center.

Q 19. What all details should be given to RT-PCR lab along with the RT-PCR follow up samples that are tested negative by rapid Ag test?

Ans.

1. **Same SRF ID** that is generated for Rapid Ag test
2. **ICMR ID or Patient ID** of each follow up sample.



Q 20. When should Ag test results be uploaded to ICMR portal?

Ans. All Ag test results must be uploaded to ICMR portal **immediately after the test**. Also it is very much essential to upload the results of Antigen test for all RT-PCR follow up samples before they reach RT-PCR lab.

Q 21. What are the conditions Hospitals/Labs need to follow during the use of Rapid Antigen Test (RAT)?

Ans.

- Should be interpreted between 15-30mins with a naked eye. No interpretation should be made **before 15 minutes OR after 30 minutes**.
- Symptomatic individuals who test negative for COVID-19 by rapid antigen test should be **mandatorily tested sequentially by RTPCR to rule out infection**.
- Samples (only nasopharyngeal swabs) to be collected by a trained healthcare worker following full infection control practices including use of proper PPE kit.
- The test should be conducted under strict medical supervision and **within one hour of sample collection** in extraction buffer.

Q 22. What are the procedures need to follow by Mobile testing team for Data entry of Rapid Antigen Testing (RAT) in ICMR Portal?

Ans. The mobile testing teams will have a lab technician and assistant to carryon tests in containment/Buffer zones. The assistant will enter the details in the RTPCR app and generates SRF Id. The details of the patients being tested should be tabulated and should sent to the jurisdictional PHC for data entry on the ICMR portal after every 10 tests.

Q 23. What are the procedures need to be followed for Symptomatic patients and Asymptomatic suspects at swab collection centres?

Ans. There should be **no mixing of Symptomatic patients and Asymptomatic suspects** at the swab collection centres. Provision should be made to isolate the symptomatic cases either in the SCC (if feasible) or should be home isolate till the result is declared.



Q 24. How to generate Positive OR Negative report (PDF) from ICMR portal?

Ans. Step 1: Go to ICMR portal,
Step 2: Enter User Id and Password given to Lab and click login,
Step 3: Go to List/Edit/Follow-up option,
Step 4: Enter SRF ID & then press Submit button,
Step 5: Select the patient record and select report button to generate pdf report.

Q 25. How to interpret the RAT result if the result band is faintly visible?

Ans. If the band developed on the card is visible for 2 individuals, then the result can be considered as Positive.

Q 26. Can any DSO generate PDF report for any SRF?

Ans. No. Only the Centre which uploads the details of samples tested for RAT and documents it in ICMR COVID-19 data portal https://cvstatus.icmr.gov.in/fetch_srf_record.php can generate the PDF report with given user credentials, using List/Edit/Follow up option as explained in Question 24.

Q 27. When result of RAT should be communicated to the person? And What actions to be taken in case a person tests positive?

Ans. The result should be communicated to the person **on the spot**.

In case a person tests positive, 108 team will also inform DSO/designated officer regarding shifting and also generate an end of the day report of patients shifted (line list), which will be shared with the concerned DSOs. The DSOs should ensure that all the reports are entered in the ICMR portal. The SRF id of Covid positive person is sufficient for admission to Covid treatment facility (CCC or Covid hospital).

Q 28. What actions to be taken in case a person tests negative?

Ans.

- **If symptomatic**, mandatorily tested by RTPCR to rule out infection.
- **If asymptomatic**, negative result is considered as final result and all precautionary measures have to be taken.

Q 29. Can we use sample collected in the usual VTM (Viral Transport Media) routinely used for collection of OP/NP swabs?

Ans. The customized sample collection swab provided with the antigen test kit should be used to collect the swab. This test **does not work** if the sample is collected in the usual VTM (Viral Transport Media) routinely used for collection of OP/NP swabs.



Q 30. Is there any download link available for installation of RTPCR App for generating SRF ID?

Ans. Download below mention link to get information:

<https://covid19cc.nic.in/icmr/HelpDocuments.htm>

Q 31. Is there any video link available for Data entry of Rapid Antigen Testing on ICMR Portal?

Ans. Video link: **Data entry of Rapid Antigen Testing on ICMR Portal**
https://www.icmr.gov.in/video/Data_Entry_Antigen_v4.mp4

Q 32. Is there any video link available given detailed instructions about how to use COVID-19 Rapid Antigen detection kit?

Ans. Detailed **instructions for use of COVID-19 Rapid Antigen detection kit** can be accessed through following steps:

- Visit website by click on link <http://sdbiosensor.com/xe/product/7672>
- Go to **download** option
- Click on link showing: **Q COVID-19 Ag INSTRUCTION FOR USE.**

Q 33. Is there any portal link and user credentials available for District Administration to view RAT testing report?

Ans. **Yes**, District administration can refer below mentioned portal link to view RAT Testing:
<https://cvanalytics.icmr.org.in/login.php>

Same user credentials can be used which is provided to District Administration.


Q 34. Is there any Guidelines to refer for covid19cc portal?

Ans. **Yes**, user can refer below mentioned link for more information on covid19cc portal:
<https://covid19cc.nic.in/icmr/Citizen/FAQs.aspx>




Q 35. Do we have flow chart for recommended COVID-19 Antigen detection tests?

Ans. Flow chart for recommended COVID-19 Antigen detection tests

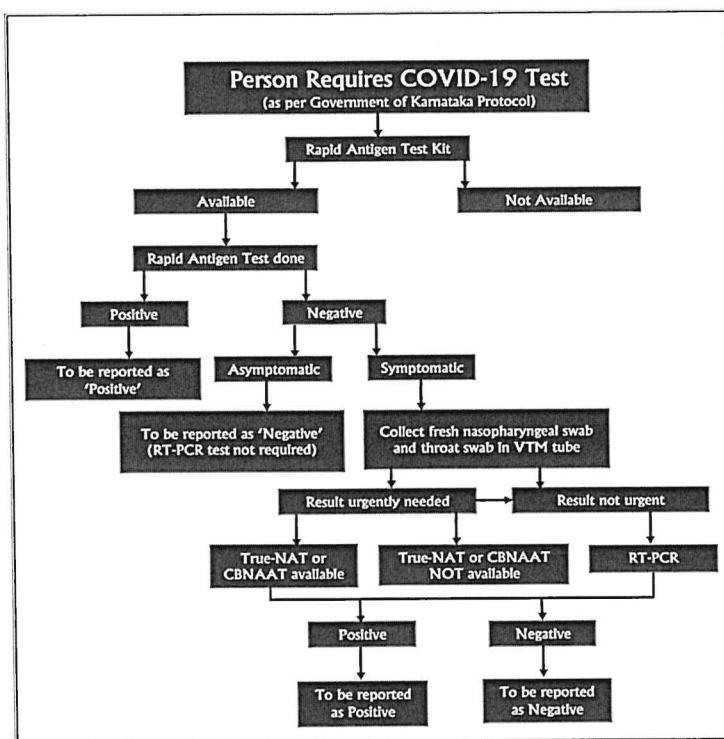

Q 36. Do we have flow chart for Data entry of Rapid Antigen Testing (RAT) in ICMR Portal for COVID-19 Antigen detection tests?

Ans. Flow chart for Data entry of Rapid Antigen Testing (RAT)

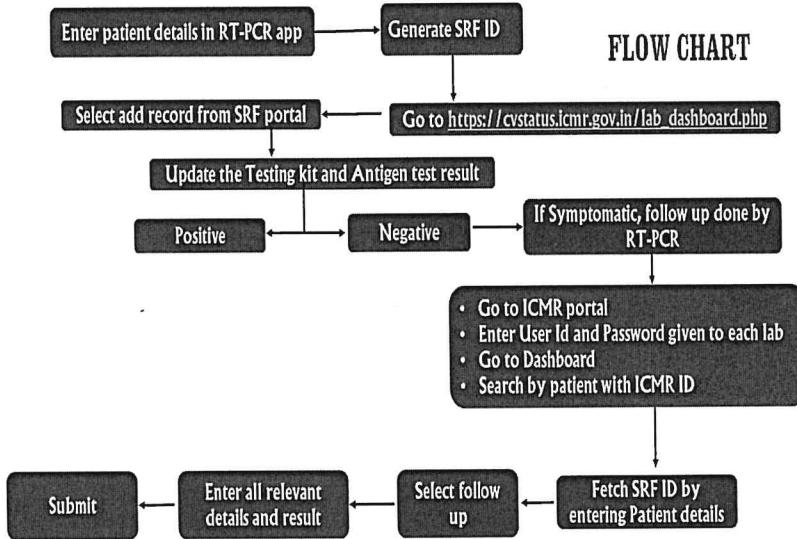

Commissioner
Health & Family Welfare Services



FAQs - ರಾಫಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್

1.	ಕೋವಿಡ್ -19 ನ ರಾಫಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (RAT) ಎಂದರೆನು?
Ans.	ಇದು SARS-CoV-2 ವೈರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಜನಕೆಗಳನ್ನು (ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು) ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮೂರಿನ ದ್ವಾರಾ ಮಾಡರಿಯ ಮೇಲೆನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗಿಯ ಆರ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ, ಕೋವಿಡ್ -19 ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
2.	ರಾಫಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್(RAT)ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೀತಿಗಳು ಯಾವುವು?
Ans.	ರಾಫಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಕಿಟ್‌ಗೆ ಇದು ತುತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವೈರಸ್‌ಗೆ ಬಹಳ ನಿದ್ರಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ RTPCR ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಫಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (ರಾಟ್) ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಸಂವೇದನಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿದ್ರಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳ ನಿರಾಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ negative ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೋಂಕನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ negative ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
3.	RAT ಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯ ಯಾವುದು?
Ans.	ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಿಟ್ಟಾದ ವ್ಯಾದಕ್ಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಣಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ರೊ (ಮೂರಿನ ದ್ವಾರಾ) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
4.	ಕರ್ನಾಟಕ ವೈರಸ್ ರೋಗ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
Ans.	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ನಿವಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.



5.	ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು?
Ans.	<ol style="list-style-type: none"> COVID-19 ರೋಗಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕತರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಹ ಅಸ್ಪುಸ್ಟತೆ (co-morbidity) ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ COVID-19 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು. COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು. ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದುಬಂಧಿಸುವುದು.
6.	ಬಸಿಲಂಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ(ರಾಟ್) ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
Ans.	ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ಆರ್.ಎಟಿ) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ) ಬಸಿಲಂಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ, ಧನಾತ್ಮಕ (Positive) ಅಥವಾ ಖುಣಾತ್ಮಕ (negative) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ICMR ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು..
7.	ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬ.ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್. ಶಿಫಾರಸ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/ಸಂಸ್ಥೆ/ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಹಂತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?
Ans.	<ol style="list-style-type: none"> ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ/ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಹೆಚ್. (National Accreditation Board for Hospital and Health care providers) ಮುಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು /ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ನಾಯಂತೆ ಅಕ್ಷಿಡಿಟೆಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ (ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್.) ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಸಿಲಂಆರ್ ನಿಂದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
8.	ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು?
Ans.	<ol style="list-style-type: none"> ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಬಿಎಚ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇರಬೇಕು / ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಬಿಎಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಎಂಬಯು ಬಸಿಲಂಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಲ್ಯಾಬ್ ಜೊತೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪತ್ರ.



ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕನ್ನಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ



9.	ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ICMR ನಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡಿನ್‌ಎಂಎಂಎಂ(user-id & password) ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?
Ans.	ICMR ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು (user-id & password) ಪಡೆಯಲು, ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.: knlabcovid19@gmail.com (ಗಮನಿಸಿ: ವಿನಂತಿಯ ಮೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿದ 4 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನೋಡಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿ.)
10.	ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಮಾಡರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
Ans.	ಹೌದು, ದಿನಾಂಕದ 24.07.2020, No. HFW 264 ACS 2020 ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆ(RAT) ಯ ದರ, ಹಿಮಿಜಿ ಶಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಪಲ್‌ಗೆ 700 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
11.	ಯಾವ ಶಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆ(RAT) ಮಾಡಲು ಶೈಥಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
Ans.	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಐ.ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್. ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ರಾಹಿಡ್ ಶಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆ(RAT) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಅನುಮೋದಿತ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಜನಕ ಶಿಟ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ https://www.icmr.gov.in/ckitevaluation.html .
12.	ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ರೋಗಿಯ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಿಯನ್ನು RT-PCR/CB-NAAT/True-NAAT ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
Ans.	ಹೌದು, ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ರೋಗಿಯ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ RT-PCR/CB-NAAT/True-NAAT ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು.
13.	ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ರೋಗಿಯ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಿಯನ್ನು RT-PCR/CB-NAAT/True-NAAT ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ?
Ans.	ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ರೋಗಿಯನ್ನು RT-PCR/CB-NAAT/True-NAAT ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.



14.	ಆರ್ ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ "ಸಿಂಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್" ನೆಗಟಿವ್ ಕೇಸ್" ನಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
Ans.	ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
15.	ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ರೋಗಿಯ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದೇ SRF Id ಯೊಂದಿಗೆ RT-PCR / CBNAAT / True-NAAT ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಳುಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ?
Ans.	ಹೌದು, ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ರೋಗಿಯ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದೇ SRF Id ಯೊಂದಿಗೆ RT-PCR / CBNAAT / True-NAAT ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಳುಹಿಸಬೇಕು.
16.	ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ರೋಗಿಯ ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು RT-PCR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ??
Ans.	ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. RAT ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅದೇ SRF ಐಡಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ICMR Id ಅಥವಾ Patient Id ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳುಹಿಸಬೇಕು (ಹಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಗಳು).
17.	RAT ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ SRF Id ಅನ್ನು ICMR ಪ್ರೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
Ans.	RT-PCR ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ "ರೋಗಿಯ ಹುದುಕಾಟ" ಆಯ್ದುಯ ಮೂಲಕ ಘಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ, "No matching records found" ಎಂಬ ದೋಷ ಸಂದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದರಧ್ಯ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಘಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ICMR ಪ್ರೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಅಪ್ಪಲ್ಪೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
18.	ಕೆಲವು SRF Id ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ?
Ans.	ಯಾವುದೇ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್‌ಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಪ್ರಟ್ ತೆರದರೆ, ಇದರಧ್ಯ RT-PCR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗ್ರಹಕರಿಂದ SRF Id ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗ್ರಹಕ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್/ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಿರಬಹುದು. ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗ್ರಹಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ create ಆದ ನಂತರ ಅಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಿರಬಹುದು.



19.	RAT ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಲ್ವಟ್ಟ RT-PCR ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ RT-PCR ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏನು ನೀಡಬೇಕು?
Ans.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RAT ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅದೇ SRF Id 2. ಪ್ರತಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾದರಿಯ ICMR Id ಅಥವಾ Patient Id ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಇತರ ವಿವರಗಳು
20.	RAT ಪರೀಕ್ಷೆ ಘಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ICMR ಪ್ರೋಟೋಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು?
Ans.	ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ RAT ಪರೀಕ್ಷೆ ಘಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ICMR ಪ್ರೋಟೋಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. RT-PCR ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ RT-PCR ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಘಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ.
21.	ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟಿಸ್ಟ್ (RAT) ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಗಳು / ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುವು?
Ans.	<ul style="list-style-type: none"> • 15-30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡುವೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. • ರಾಹಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ COVID-19 ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಲಿತಾಂಶವಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಸುವ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು RT-PCR ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಬೇಕು. • ಸರಿಯಾದ ಹಿಂಣಿ ಕಿಟನ್ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದೆಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕರಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (ನಾಸೋಫಾರ್ಂಜಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ) ಸಂಗೃಹಿಸುವುದು. • ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನೀಟ್‌ಬ್ರೆಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ಪುಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯಾದ ದ್ವಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಫರ್ ಮಿಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು.



22.	ICMR ಪ್ರೋಟೋನಲ್ ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟಿಸ್ಟಿಂಗ್ (RAT) ನ ಡೇಟಾ ನಮೂದಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಂಡವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು?
Ans.	ಮೊಬೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಂಡಗಳು ಲ್ಯಾಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಂಟ್ಯೆನ್‌ಎಂಟ್ / ಬಫರ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಸಹಾಯಕ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದಾಗಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ ಬಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ರೋಗಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 10 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಬಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರೋಟೋನಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ವಿವರಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದು ಪ್ರಾಧಿಕಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
23.	ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಲಕ್ಷಣದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು?
Ans.	ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಲಕ್ಷಣದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಶಂಕಿತರ ವಿಶ್ರಣ ಇರಬಾರದು. ರೋಗಿಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು SCC ಯಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ) ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಘೆಲೆತಾಂಶವನ್ನು ಫೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರಬೇಕು.
24.	ICMR ಪ್ರೋಟೋನಲ್ ನಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವರದಿ (ಪಿಡಿಲಫ್) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?
Ans.	ಹಂತ 1: ಬಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರೋಟೋನಲ್ ಹೋಗಿ, ಹಂತ 2: ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವೆರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಂತ 3: ಪಟ್ಟೆ / ಸಂಪಾದನೆ / ಅನುಸರಣಾ ಆಯ್ದುಗೆ ಹೋಗಿ, ಹಂತ 4: ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ ಬಡಿ ನಮೂದಿಸಿ ತದನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಂತ 5: ಪಿಡಿಲಫ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ,
25.	ಘೆಲೆತಾಂಶದ ಪಟ್ಟೆ ಮನುಕಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ RAT ಘೆಲೆತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿಸುವುದು?
Ans.	ಕಾರ್ಡೆನಲ್ ಮೂಡಿದ ಪಟ್ಟೆ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಘೆಲೆತಾಂಶವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



26.	ಯಾವುದೇ SRF Id ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ DSO ಹಿಡಿಎಫ್ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ?
Ans.	ಇಲ್ಲ. RAT ಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪಲೋಡ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ICMR COVID-19 ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ https://cvstatus.icmr.gov.in/fetch_srf_record.php ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಿಕೆದಾರ ರುಜುವಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿಎಫ್ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, (ಪ್ರಶ್ನೆ 24 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ)
27.	RATನ ಘಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಘಲಿತಾಂಶ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
Ans.	ಘಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೀ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಧನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ SRF Id ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ (CCC ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಘಲಿತಾಂಶವನ್ನು 108 ತಂಡವು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ DSO / ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ರೋಗಿಗಳ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ (ಲೈನ್ ಲಿಸ್ಟ್), ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DSOs ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಸಿಲಂಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು DSOs ಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
28.	ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘಲಿತಾಂಶ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ans.	ರೋಗಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಆರ್ಟಿಪೀಸಿಆರ್ ನೀಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, negative ಘಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಘಲಿತಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ದೆಚ್ಚಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
29.	ಒಬ್ಬ / ಎನ್‌ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ ಸಂಗ್ರಹಕಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಟೀಲಂ (ವೈರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲೀಡಿಯಾ) ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಿಸಬಹುದೇ?
Ans.	ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಸ್ಟಮ್‌ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ / ಎನ್‌ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ VTM (ವೈರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲೀಡಿಯಾ) ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.




30.	SRF Id ಉತ್ಪಾದಿಸಲು RT-PCR App ಸ್ವಾಪನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೊನಾಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ??
Ans.	ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡೊನಾಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: https://covid19cc.nic.in/icmr/HelpDocuments.htm
31.	ICMR ಪ್ರೋಟೋಲ್ಯೂಲ್, RAT ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
Ans.	ICMR ಪ್ರೋಟೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. https://www.icmr.gov.in/video/Data_Entry_Antigen_v4.mp4
32.	COVID-19 ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ??
Ans.	<ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು: • ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ http://sdbiosensor.com/xe/product/7672 • ಡೊನಾಲೋಡ್ ಆಯ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ • ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: Q COVID-19 Ag INSTRUCTION FOR USE.
33.	RAT ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಟೋಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ರುಜುವಾತ್ಮಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
Ans.	ಹೌದು, ರಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರೋಟೋಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು: https://cvanalytics.icmr.org.in/login.php ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅದೇ ಬಳಕೆದಾರ ರುಜುವಾತ್ಮಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
34.	Covid19cc ಪ್ರೋಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳಿವೆಯೇ?
Ans.	ಹೌದು, covid19cc ಪ್ರೋಟೋಲ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು: https://covid19cc.nic.in/icmr/Citizen/FAQs.aspx



35. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ COVID-19 ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾಟ್‌ಎ ಇದೆಯೆ?

Ans. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ COVID-19 ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾಟ್‌ಎ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹಿದೆ.


COVID-19 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾಟ್‌ಎ

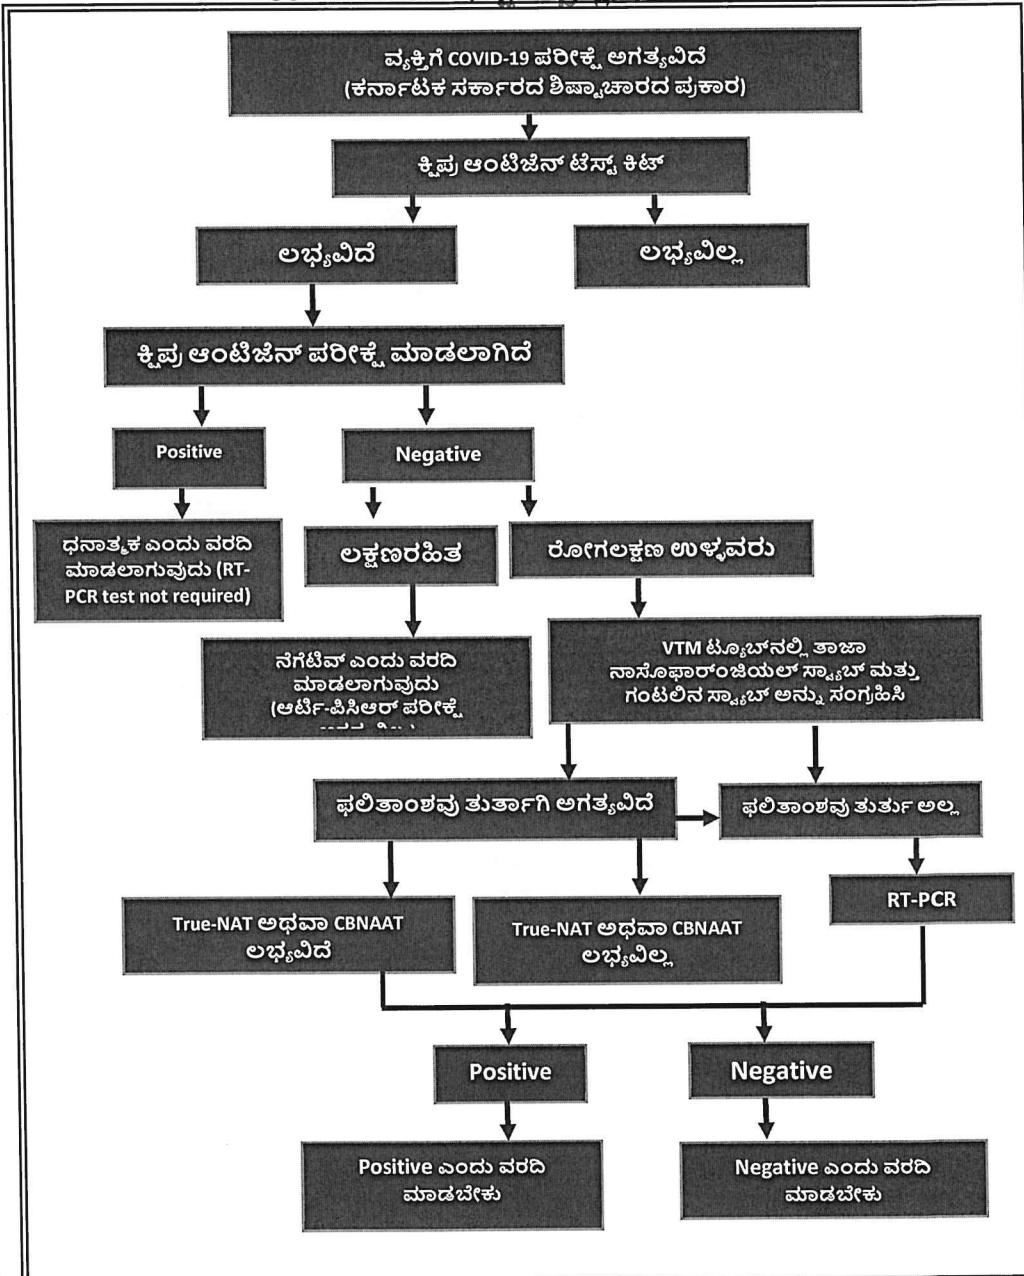



36. COVID-19 ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ICMR ಪ್ರೋಟೋನಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹಿದ್ದ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ (RAT) ದ ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೌಚರ್ಚ್ ಇದೆಯೆ?

Ans. ರಾಹಿದ್ದ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ (ರಾಟ್) ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೌಚರ್ಚ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹಿದೆ.

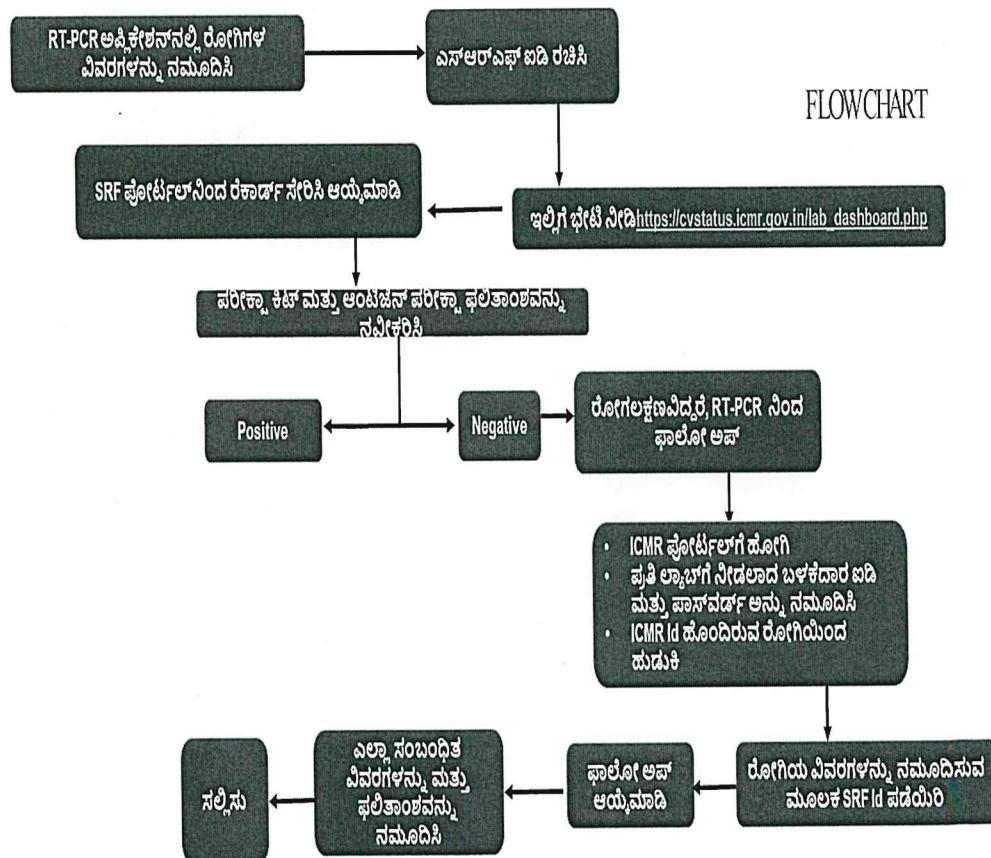

ಆಯುಕ್ತರು
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು